

RZUT PIWNIC - instalacja wentylacji i chłodnicza	
NR RYS.	2
DATA	08.2012
SKALA	1:75
SPRAWDZAJĄCY:	08.2012
mgr inż. BOGDAN TRUŃ	08.2012
PROJEKTANT:	08.2012
Instalacja C.O.T., wentylacji mechanicznej, instalacja chłodnicza	
ZAKRES OPRACOWANIA	
PROJEKT WYKONAWCZY - B. SANITARNA	
FAZA / BRANZA	
POWIAT KOSZALIŃSKI	
75-620 KOSZALIN UL. RACAWICKA 13	
INWESTOR	
75-620 KOSZALIN UL. ANDERSA 32	
dzielnica nr 126 obręb 21 M. KOSZALIN	
ADRES INWESTYCJI:	
PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	
TEMAT:	
ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK	
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzeczce	
tel/fax (81) 42-78-952 mobil: 693 226 079	
e-mail: mmadamczyk@op.pl	

WEJŚCIE GŁÓWNE ORZECZNICTWO - NIEPEŁNOSPRAWNI

zmienna posadzka

wyłącznik prądu

główny

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h


2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

2-biegowy, V=65/105m³/h

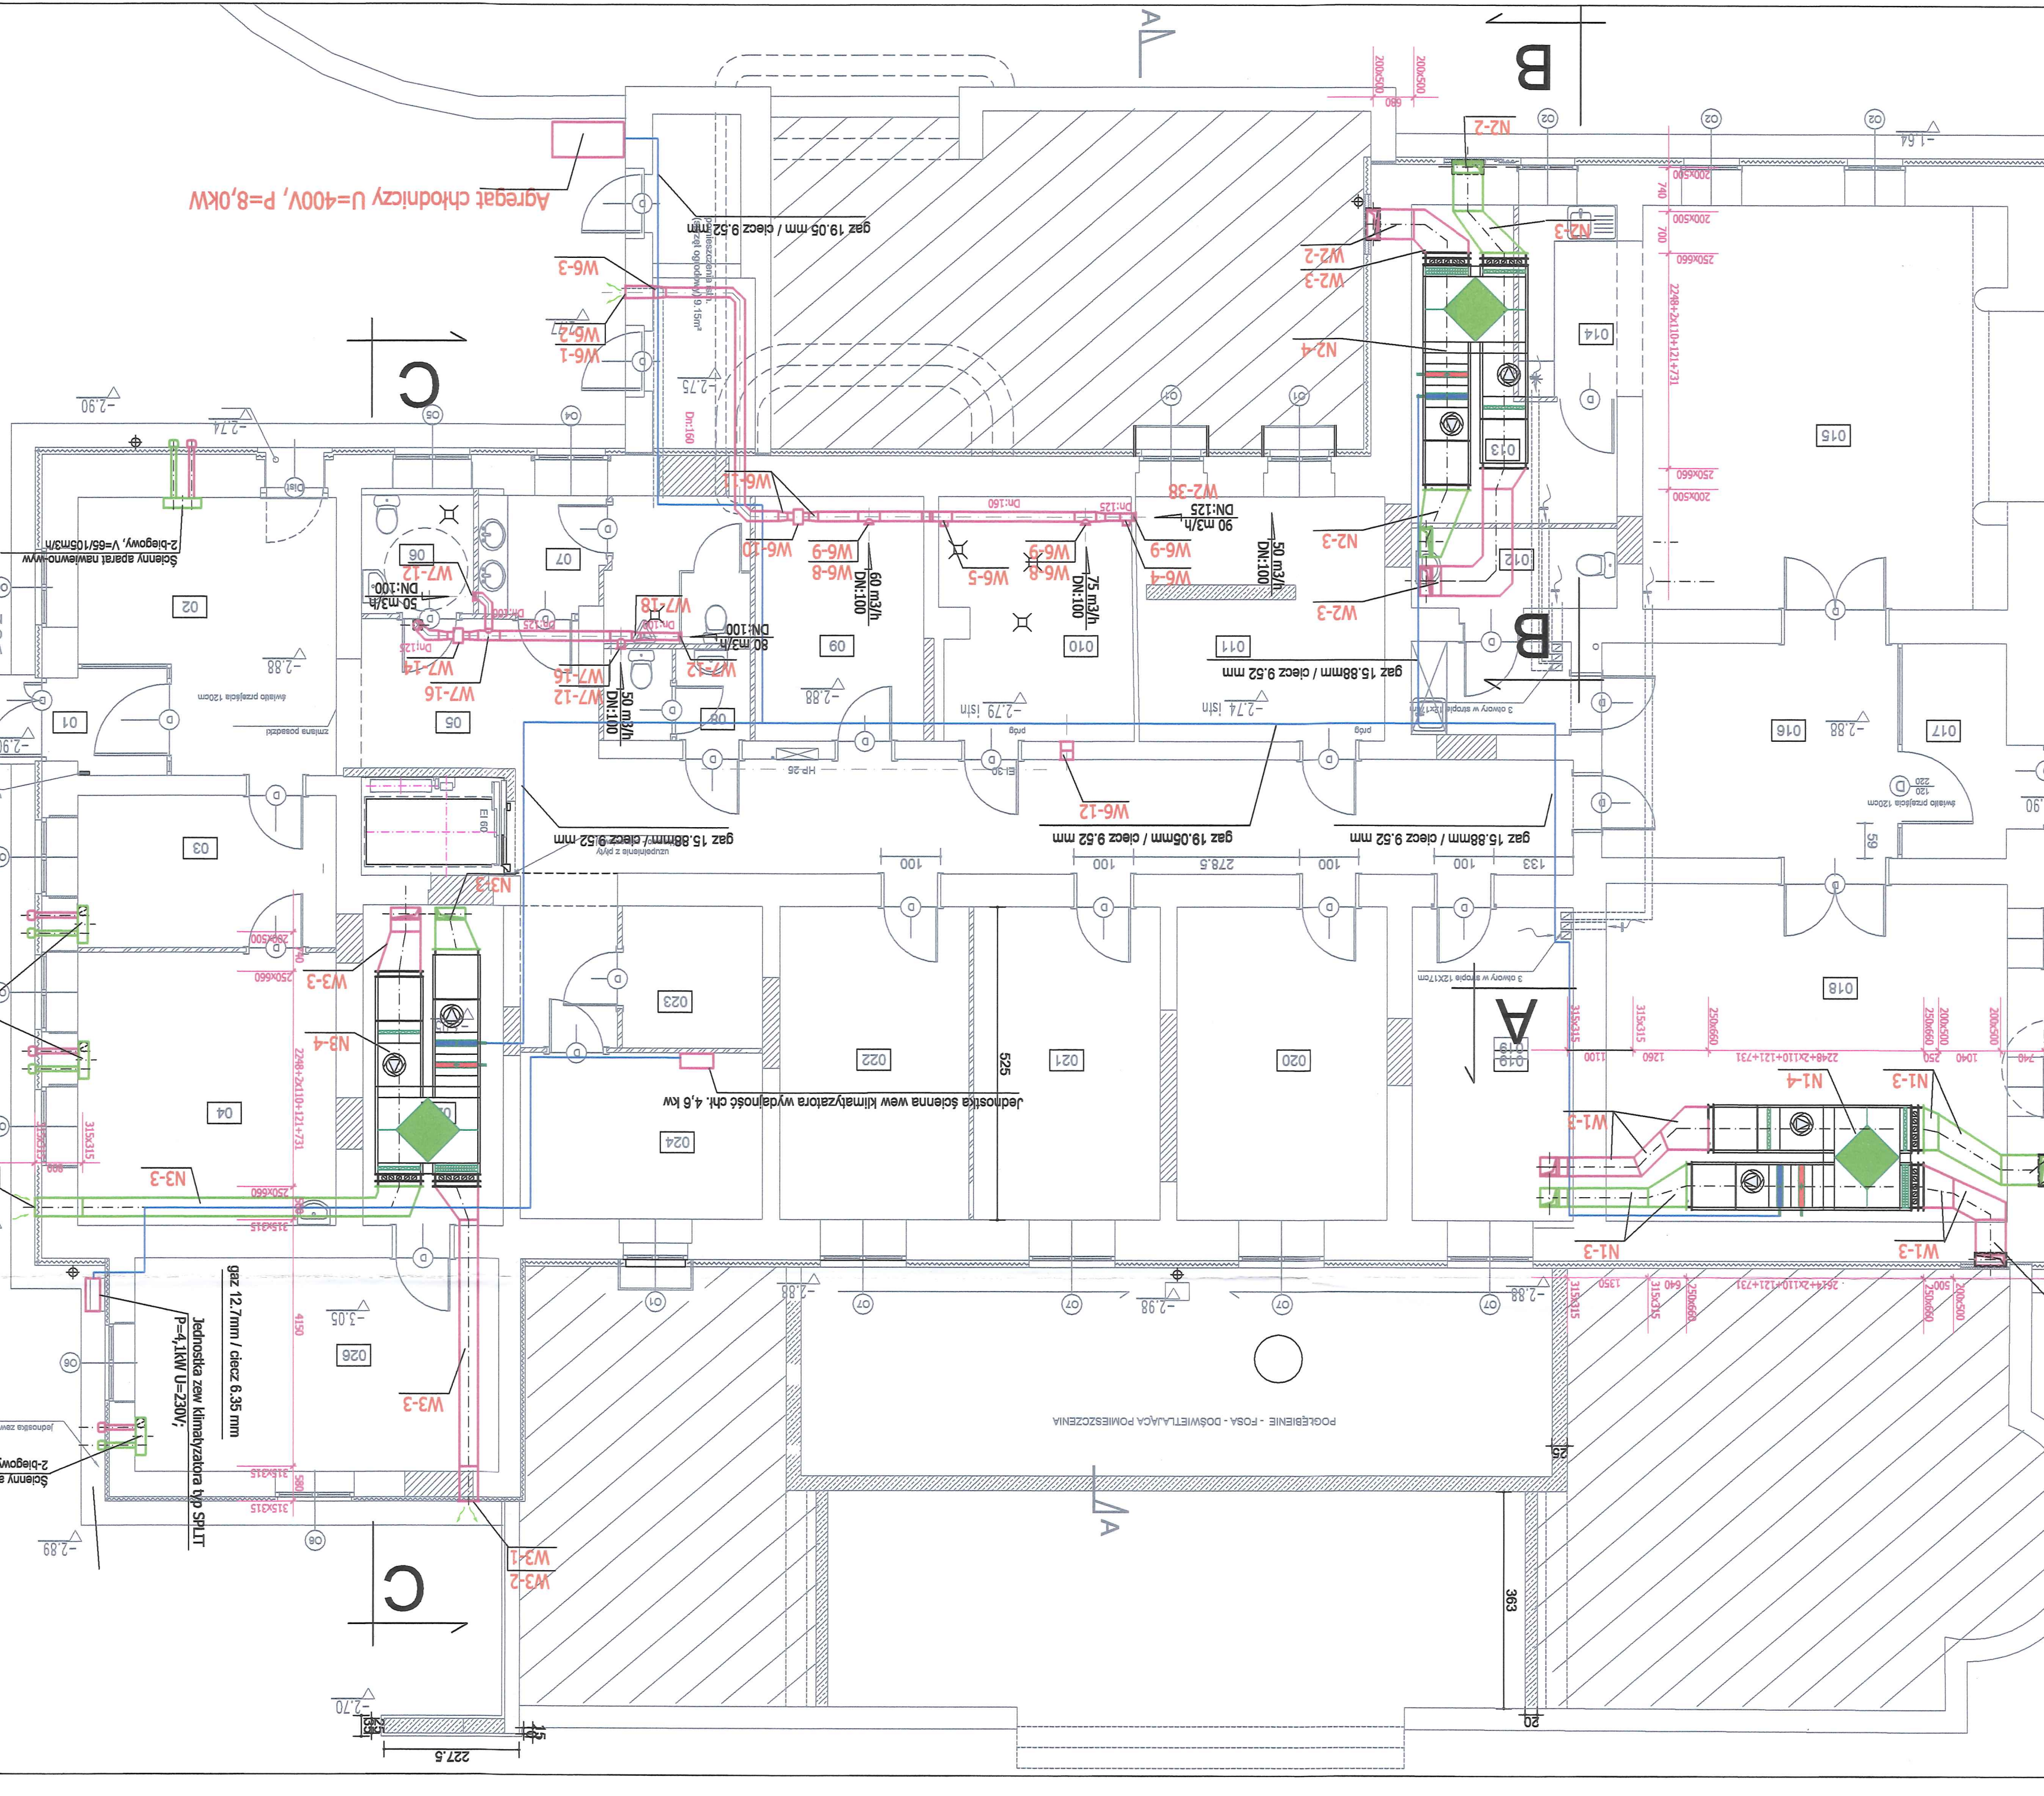

Agregat chłodniczy U=400V, P=8,0kW

Jednostka zew klimatyzatora typ SHLT
P=4,1kW U=230V,

POGŁĘBIENIE - FOSA - DOŚWIETLACZA POMIESZCZENIA